



ŞİMDİ ÇİFT SOMUN ve ÇİFT O-RING İLE DAHA GÜVENLİ

NOW ITS MUCH MORE SAFE WITH DOUBLE CONTRA NUTS and O-RINGS

ÇELİK KÜRESEL VANA

BAR STOCK KUGELHAHN


VALVOLA A SFERA DA BARRA



ÇELİK KÜRESEL VANA

BAR STOCK BALL VALVE

ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ КЛАПАН

棒料球阀

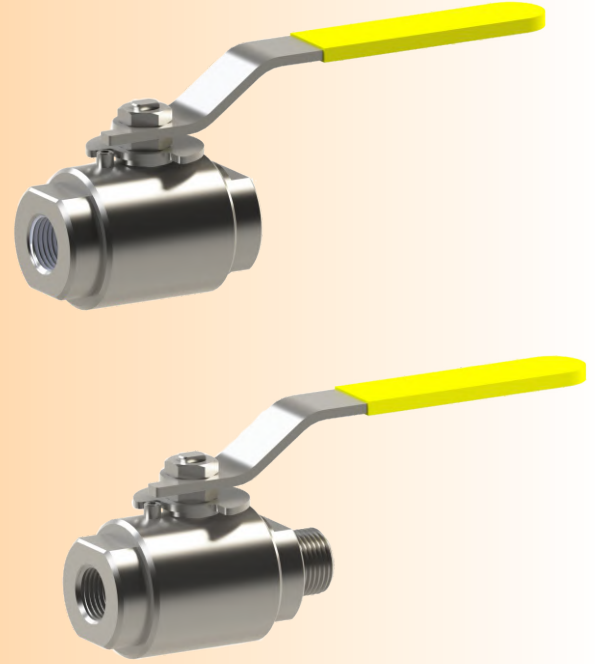

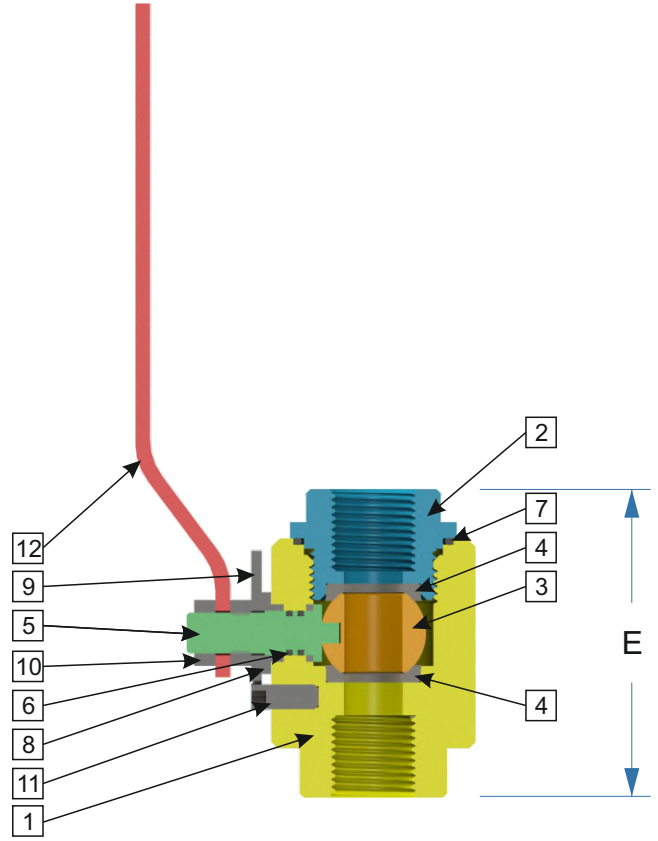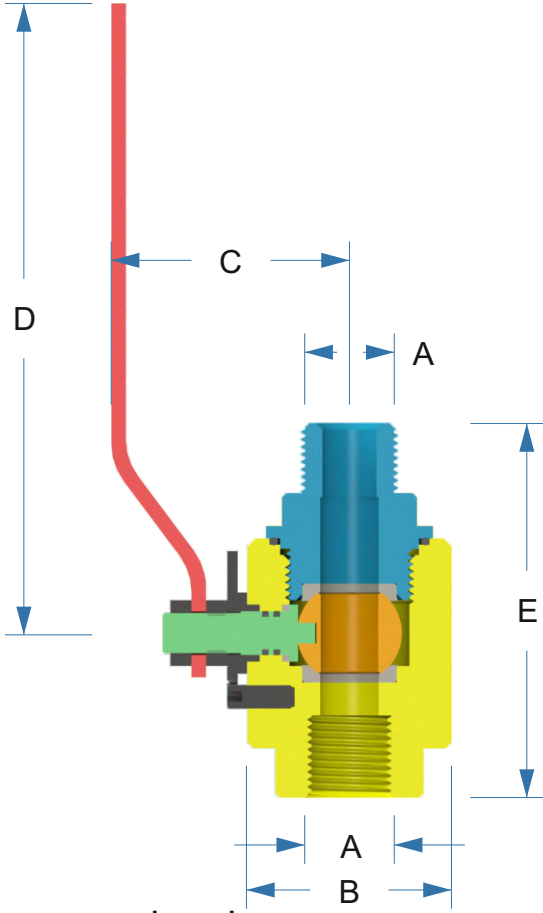

**PARÇA LİSTESİ
PART LIST**

No	PARÇA ADI	PART NAME
1	GÖVDE	BODY
2	NİPEL	NIPPLE
3	KÜRE	BALL
4	TEFLON	TEFLON
5	KÜRE MİLİ	STAM
6	KÜRE MİLİ O-RİNGİ	STAM O-RING
7	NİPEL O-RİNGİ	NIPPLE O-RING
8	KÜRE MİLİ PULU	STAM WASHER
9	DAYAMA SACI	STOPPER PLATE
10	KÜRE MİLİ SOMUNU	STAM NUT
11	DURDURMA VİDASI	STOPPER SCREW
12	KOL	HANDLE

**GENEL ÖLÇÜLER /
OVERALL DIMENSIONS**

BAĞLANTI ÇAPI CONNECTION SIZE	BAĞLANTI TİPİ CONNECTION TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DN 8	ERKEK x DIŞI MALE x FEMALE	1/4" (NPT)	34	30,5	84	63
DN 8	DIŞI x DIŞI FEMALE x FEMALE	1/4" (NPT)	34	30,5	84	50
DN 15	ERKEK x DIŞI MALE x FEMALE	1/2" (NPT)	48,5	56,5	154	91
DN 15	DIŞI x DIŞI FEMALE x FEMALE	1/2" (NPT)	48,5	56,5	154	75
DN 25	ERKEK x DIŞI MALE x FEMALE	1" (NPT)	64	64,5	154	111
DN 25	DIŞI x DIŞI FEMALE x FEMALE	1" (NPT)	64	64,5	154	91

MALZEME / MATERIAL

GÖVDE / BODY

ASTM A105 / C45 / AISI 304 / AISI 316

NİPEL / NIPPLE

ASTM A105 / C45 / AISI 304 / AISI 316

KÜRE / BALL

AISI 316 / AISI 304

TEFLON / TEFLON

PTFE

KÜRE MİLİ / STAM

AISI 316 / X5CrNiMo17-12-2

ÖZELLİKLER

- Tam geçişli,
- 2 parçalı model,
- Çift somunlu,
- CL 800 basınç sınıfı
- Erkek x Dişi ve Dişi x Dişi bağlantı tipleri
- NPT dış ASME B1.20.1 standardına uygun.
- EN 17292 standardına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

FEATURES

- Full bore,
- Two pcs model,
- Double nuts,
- CL 800 pressure class,
- Male x Female and Female x Female connection type,
- NPT threaded according to ASME B1.20.1,
- Designed and manufactured according to EN 17292.

MONTAJ ÖNCESİ

- Boru hattı temizlenmeli ve kaynak, çöp ve her türlü yabancı malzeme kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Boru hattı mükemmel bir şekilde hizalanmalı ve kasıntı olmaması için destekleri uygun şekilde boyutlandırılmalıdır.

FEATURES

- Pipe-line must be cleaned and free from residual of weldings, rubbish, and every kind of extraneous materials.
- Pipe-line must be perfectly aligned and their support properly dimensioned so that there's no external constraint.

BAKIM

- Vananın yılda 1 ila 2 kez çalıştırılması (aç - kapa) önerilir.
- Vanaya müdahale ederken, boru hattında basınç olmadığından, içinde sıvı olmadığından ve izole edildiğinden emin olun.

MAINTENANCE

- It's recommended to operate the valve (open and close) 1 to 2 times per year.
- When intervention on the valve, be sure there's no pressure in the pipe-line, there's no fluid in it, and that it is isolated.